


江戸川清掃工場建替工事 敷地境界のダイオキシン類濃度測定結果について

1 測定箇所

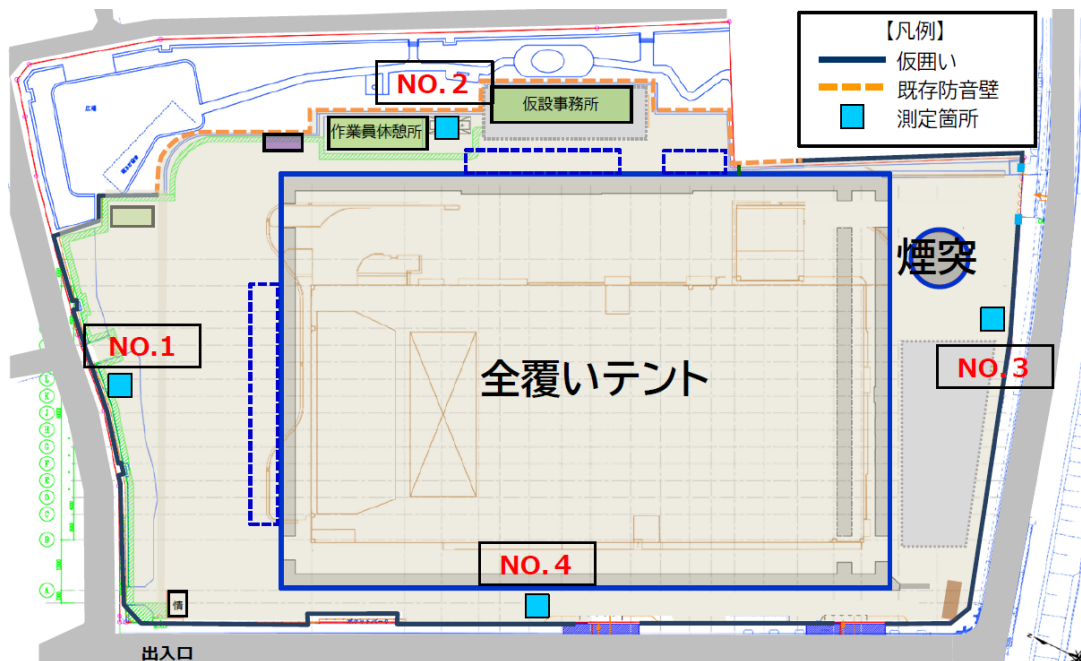

2 測定方法

① 測定方法

ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル（平成20年3月 環境省）に基づき測定

② 測定時期

解体工事完了後

3 測定結果

単位：pg-TEQ/m³

区分	測定日	NO.1	NO.2	NO.3	NO.4
解体作業後	2022年6月30日	0.0091	0.012	0.012	0.015

※環境省が定める大気中ダイオキシン類の環境基準は0.6pg-TEQ/m³以下です。