


江戸川清掃工場建替工事 敷地境界のダイオキシン類濃度測定結果について

1 測定箇所

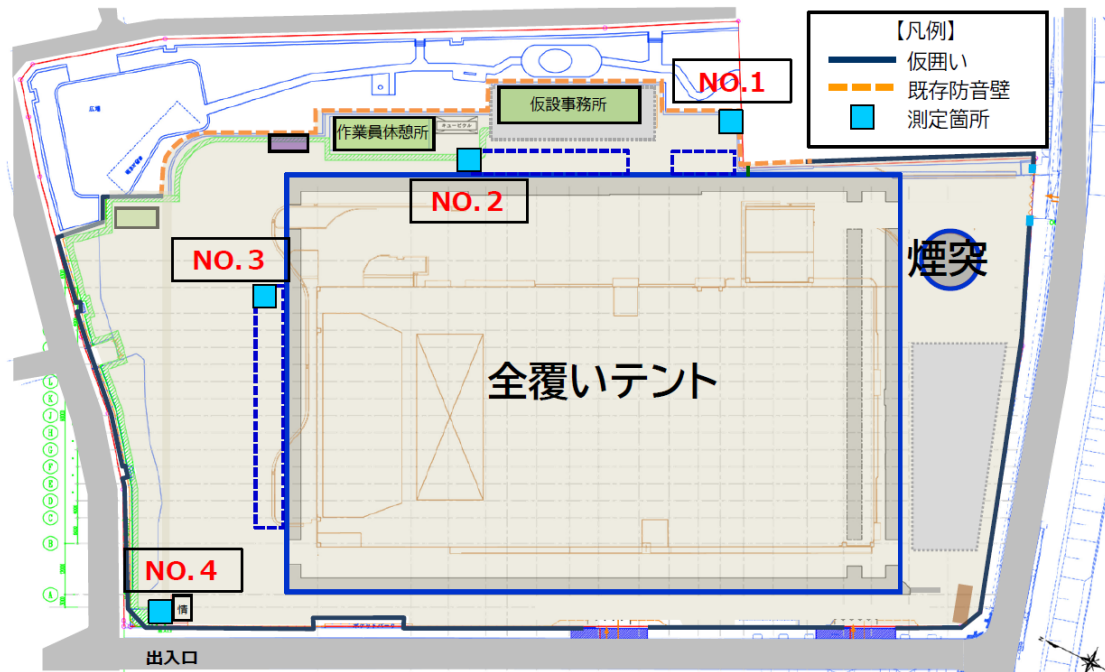

2 測定方法

① 測定方法

ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル（平成20年3月 環境省）に基づき測定

② 測定時期

解体工事中（1か月に1回測定）

3 測定結果

単位：pg-TEQ/m³

区分	測定日	NO.1	NO.2	NO.3	NO.4
解体 工事中	2022年5月23日	0.014	0.012	0.327	0.013
	2022年4月22日	0.016	0.105	0.095	0.015
	2022年3月22日	0.024	0.155	0.157	0.013
	2022年2月21日	0.012	0.012	0.285	0.012

※環境省が定める大気中ダイオキシン類の環境基準は0.6pg-TEQ/m³以下です。